
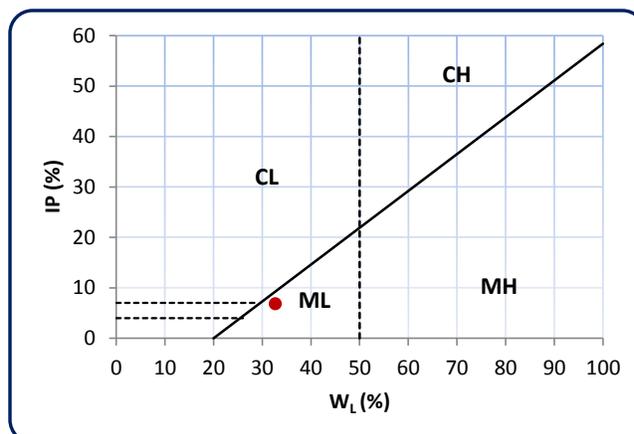


Obra:	PUENTE ATIRANTADO	Descripción	CLASIFICACIÓN
Localización:	KM 30+191.48	Fecha:	02/12/2017
SPT:	2	Muestra N°:	29
Prueba N°:	16	Profundidad:	20.10 m-21.90 m
		Laboratorista:	ALH

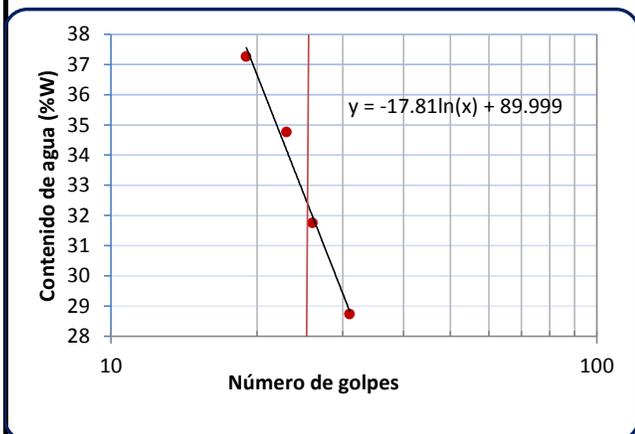

$W_L = 32.67 \%$

$W_p = 25.84 \%$

$IP = 6.83 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

SM - ARENA LIMOSA CON GRAVA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
31	1	8.257	15.394	13.801	1.593	5.544	28.73
26	2	8.376	17.140	15.028	2.112	6.652	31.75
23	3	8.234	15.674	13.755	1.919	5.521	34.76
19	4	8.184	14.384	12.701	1.683	4.517	37.26

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	8.891	10.128	9.874	0.254	0.983	25.84